


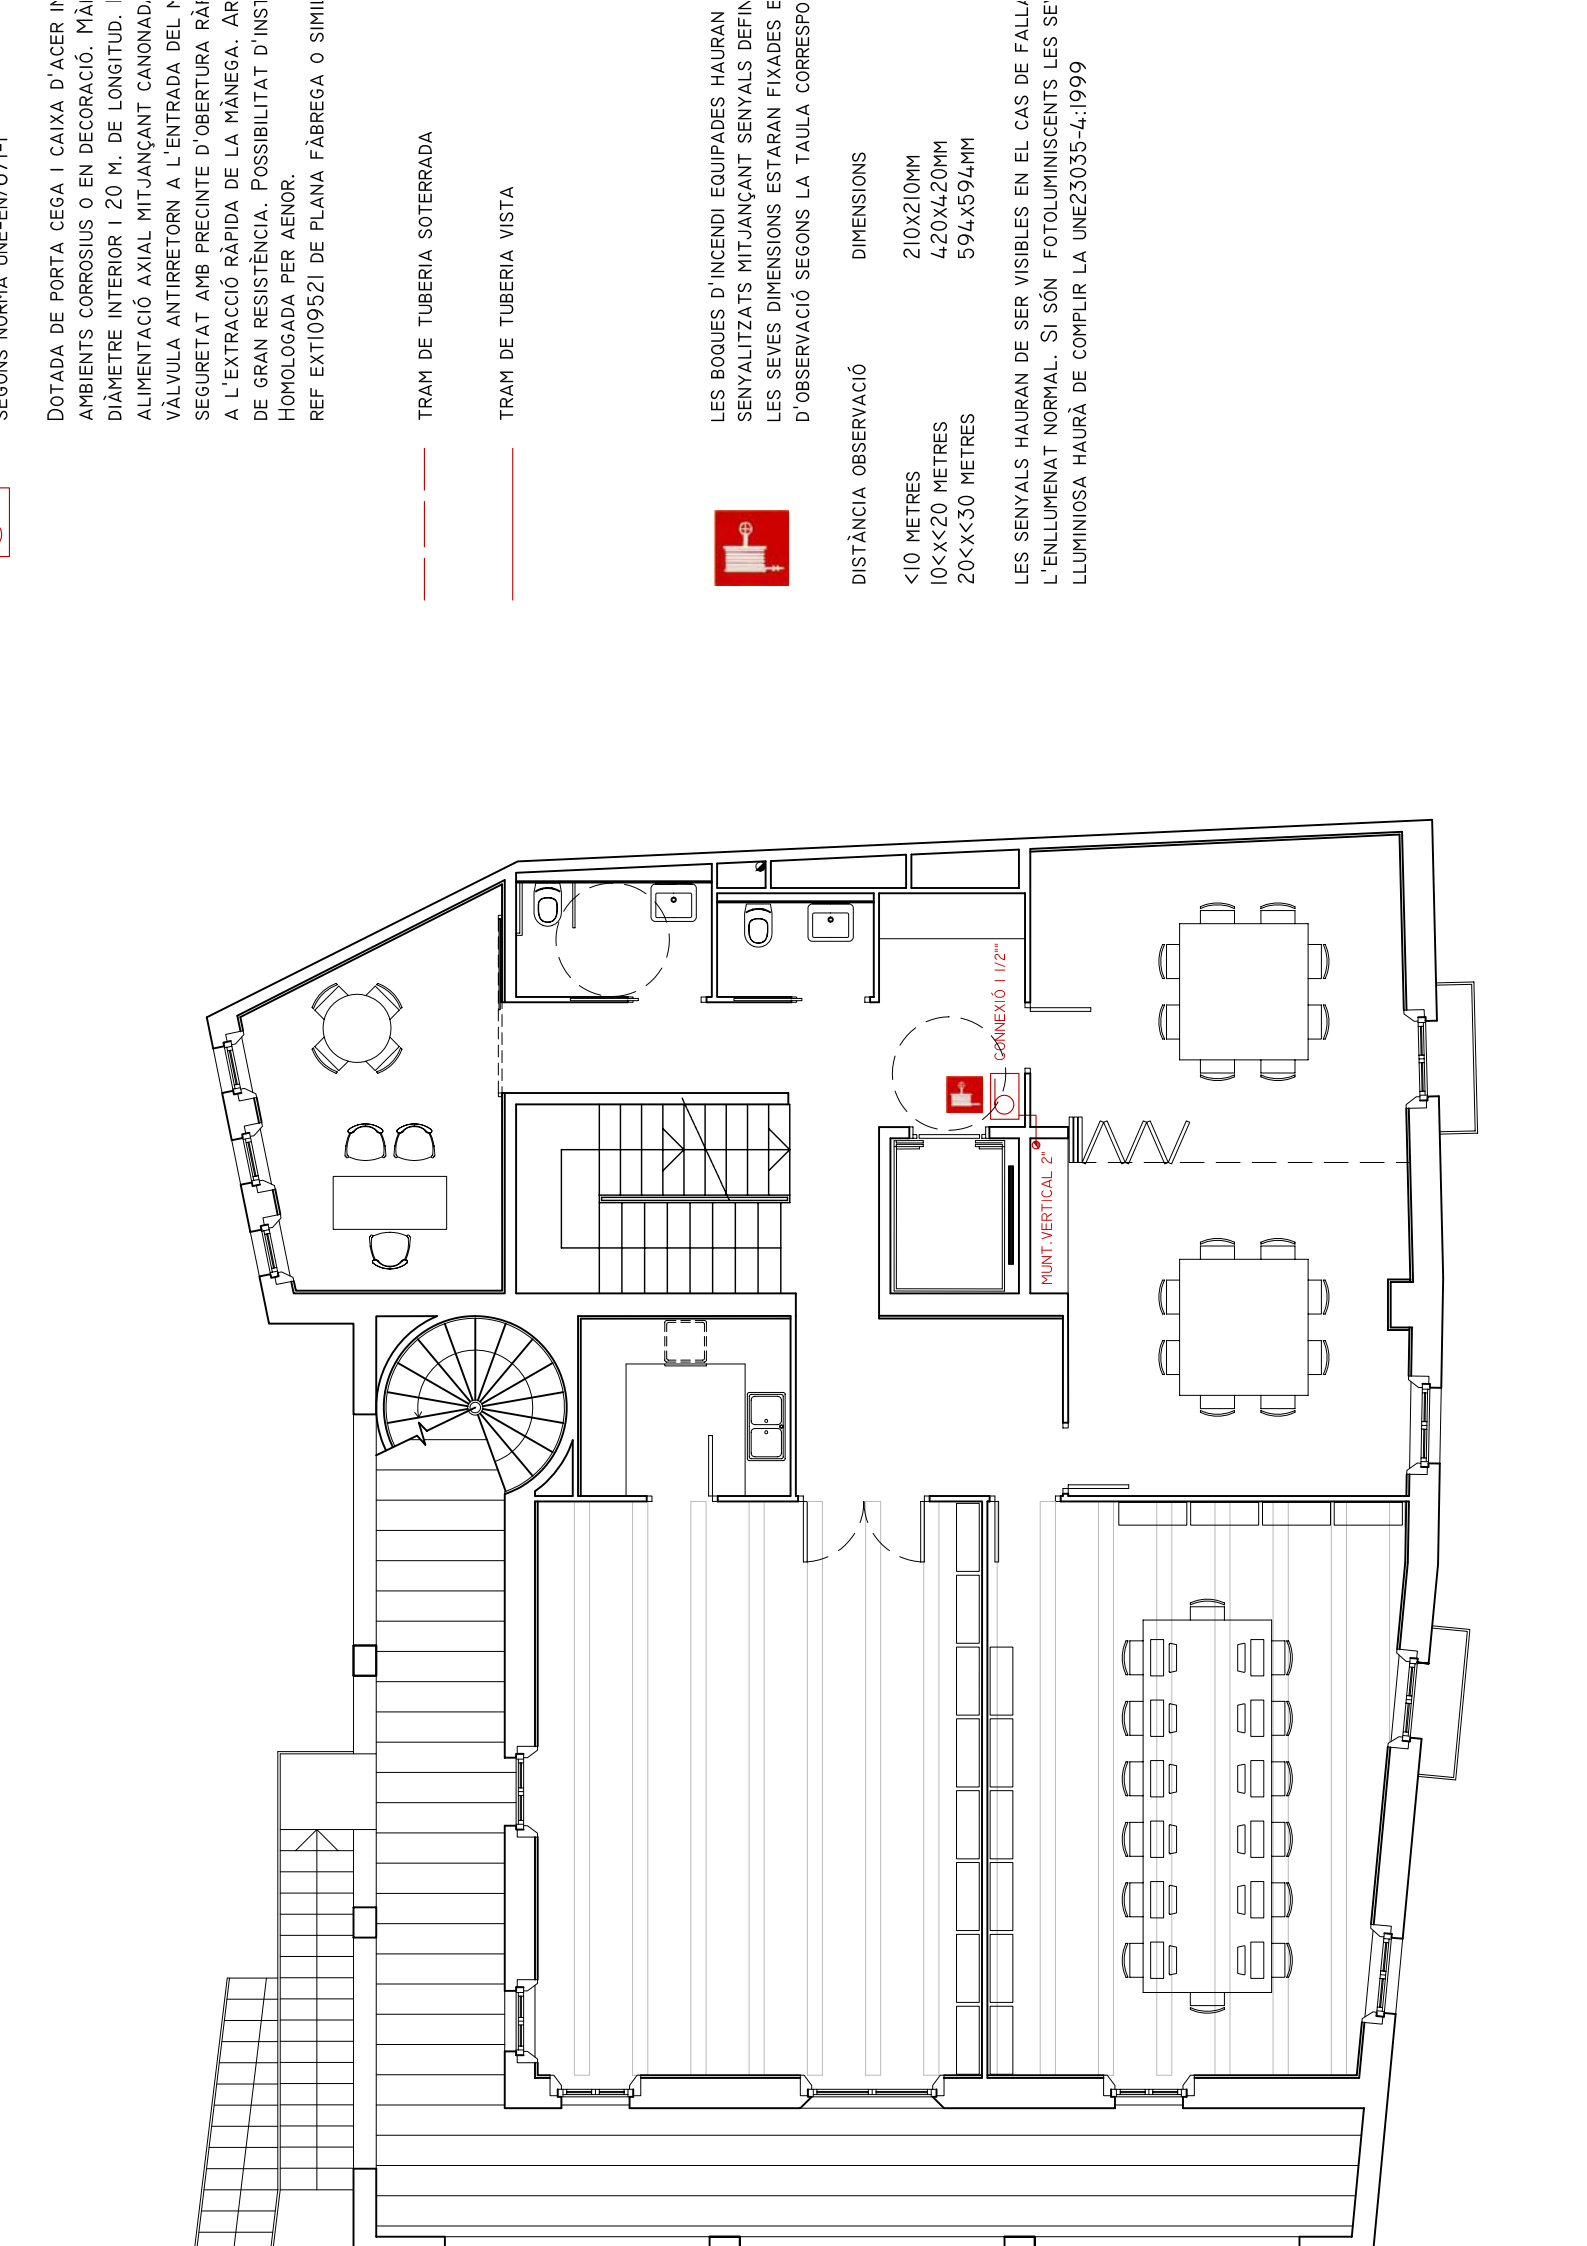

DOTADA DE PORTA CEGA I CAIXA D'ACER IN
AMBIENTS CORROSIUS O EN DECORACIÓ. MÀ
DIÀMETRE INTERIOR I 20 M. DE LONGITUD.
ALIMENTACIÓ AXIAL MITJANÇANT CANONAD.
VÀLVULA ANTIRRETORN A L'ENTRADA DEL N
SEGURETAT AMB PRECINTE D'OBERTURA RÀI
A L'EXTRACCIÓ RÀPIDA DE LA MÀNEGA. AR
DE GRAN RESISTÈNCIA. POSSIBILITAT D'INST
HOMOLOGADA PER AENOR.
REF EXT109521 DE PLANA FÀBREGA O SIMIL

TRAM DE TUBERIA SOTERRADA

TRAM DE TUBERIA VISTA

LES BOQUES D'INCENDI EQUIPADES HAURAN
SENYALITZATS MITJANÇANT SENYALS DEFIN
LES SEVES DIMENSIONS ESTARAN FIXADES E
D'OBSERVACIÓ SEGONS LA TAULA CORRESPO



DISTÀNCIA OBSERVACIÓ

DIMENSIONS

<10 METRES

210x210MM


10<x<20 METRES


420x420MM

20<x<30 METRES




594x594MM


LES SENYALS HAURAN DE SER VISIBLES EN EL CAS DE FALLA
L'ENLLUMENAT NORMAL. SI SÓN FOTOLUMINISCENTS LES SE
LLUMINIOSA HAURÀ DE COMPLIR LA UNE23035-4:1999

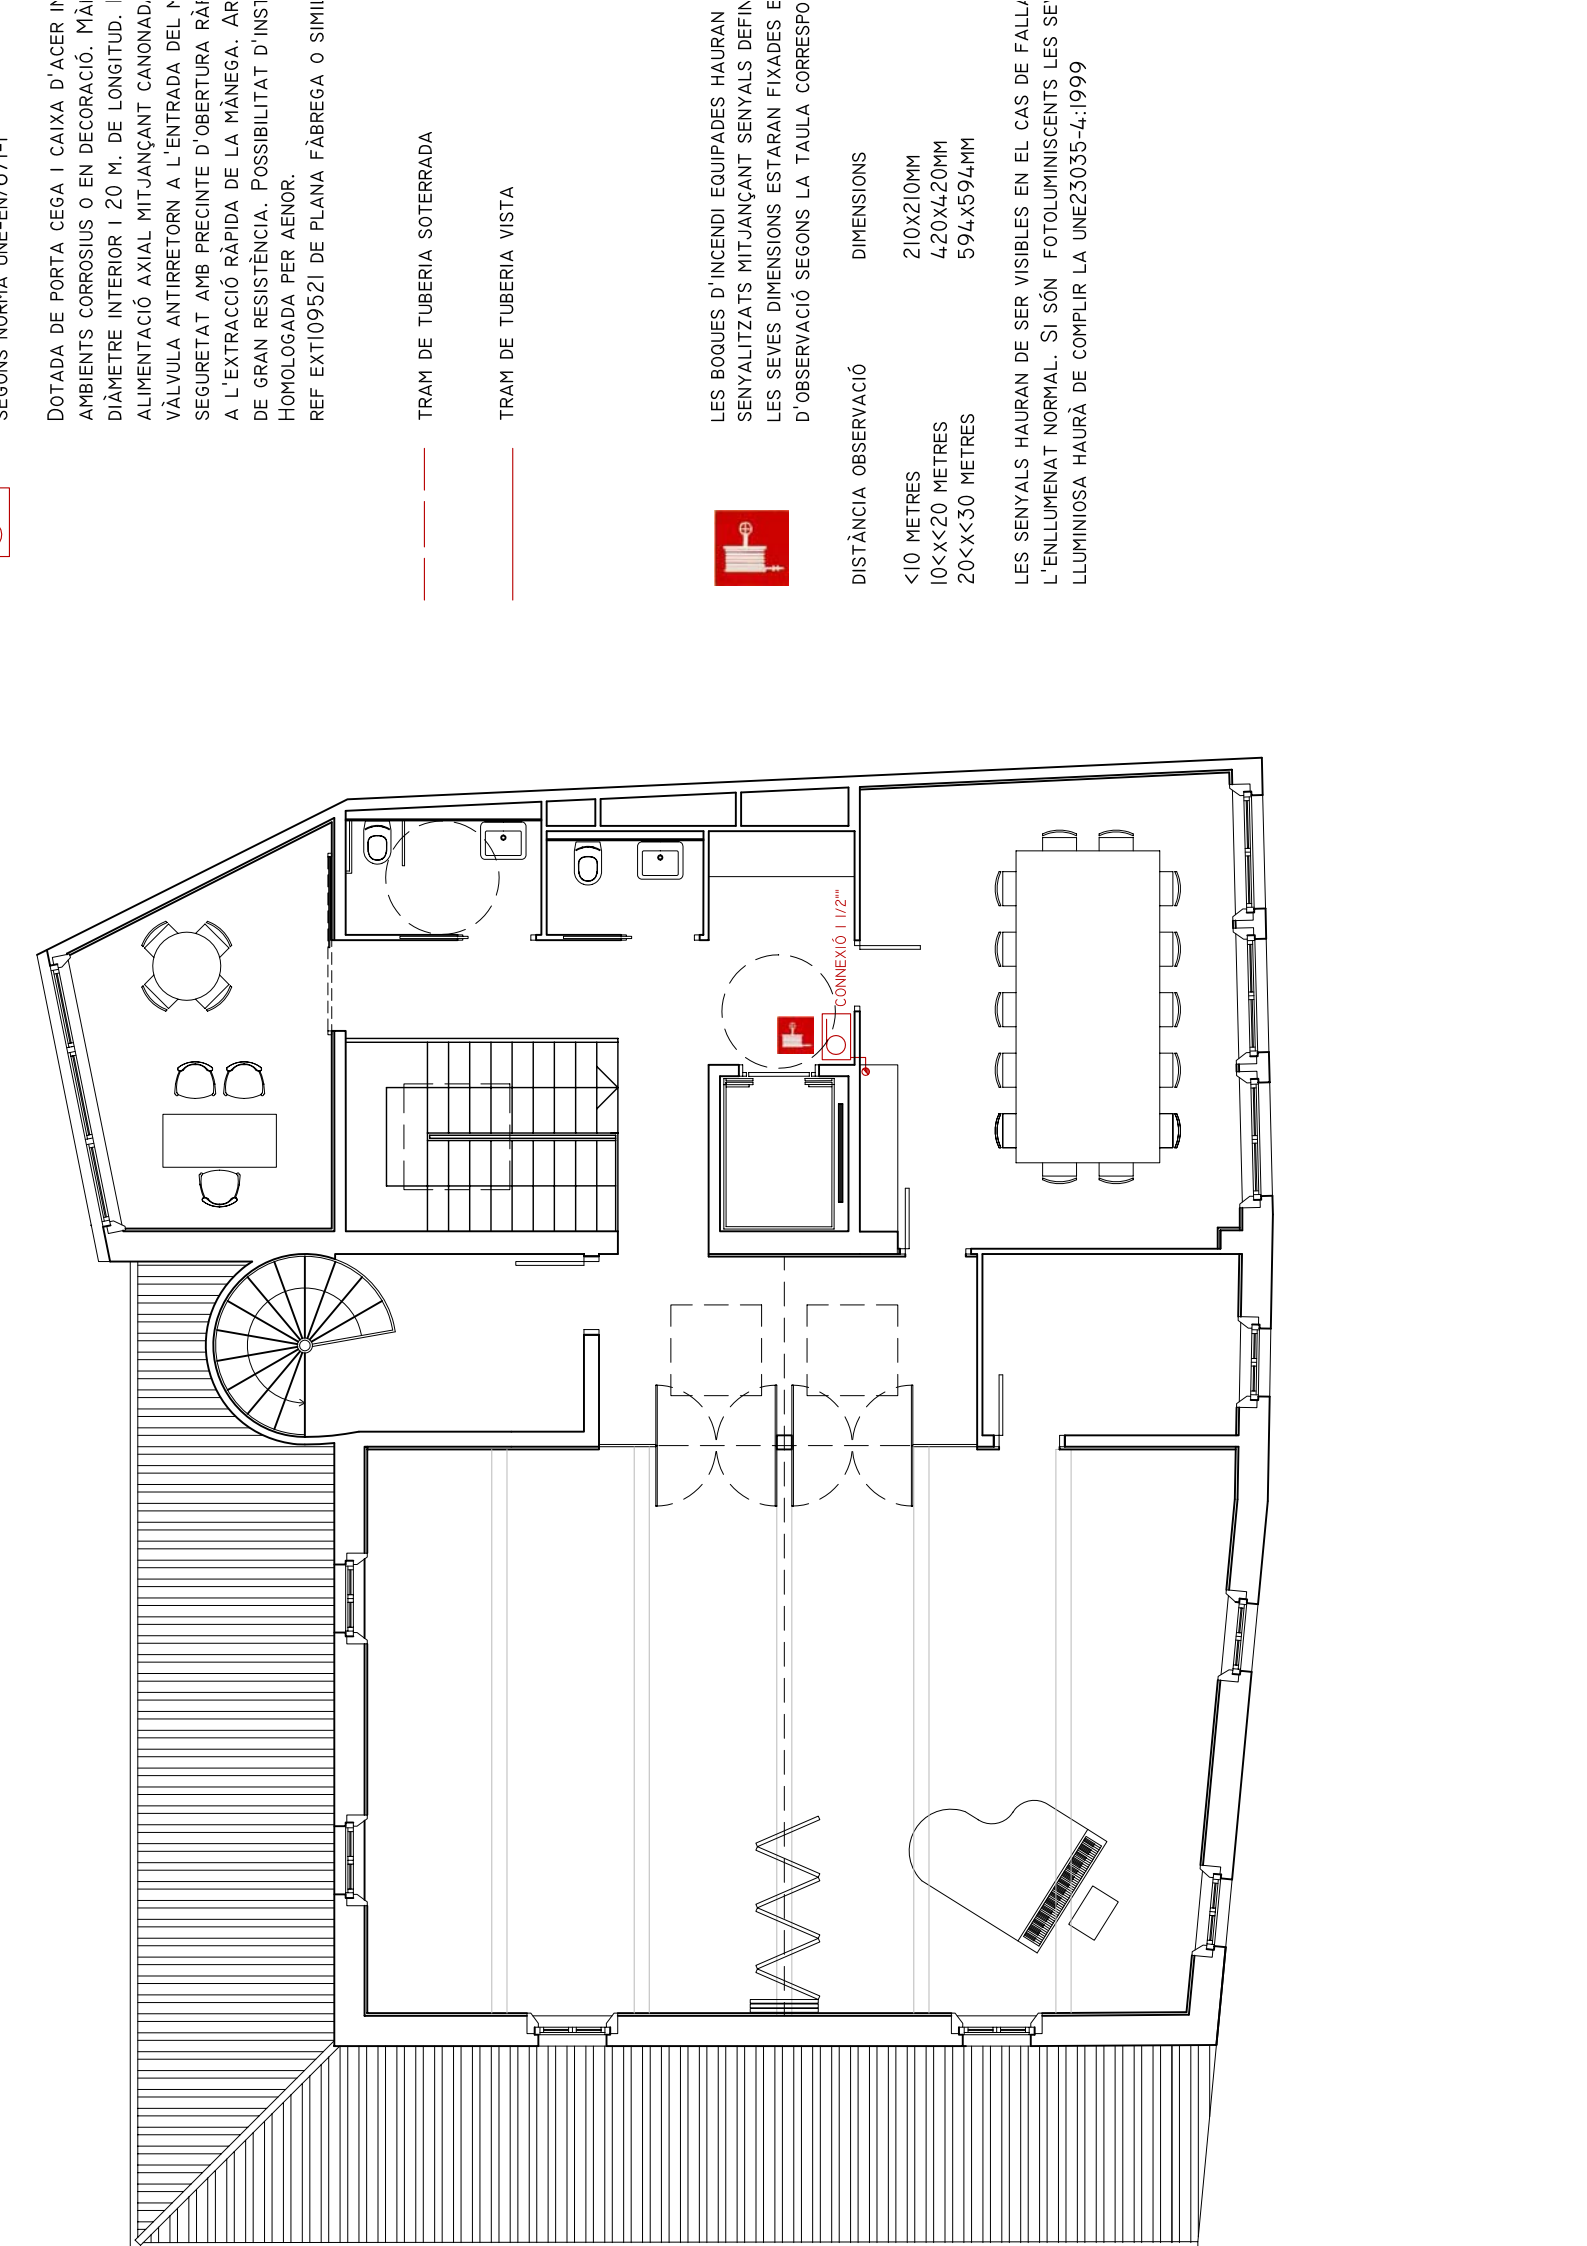



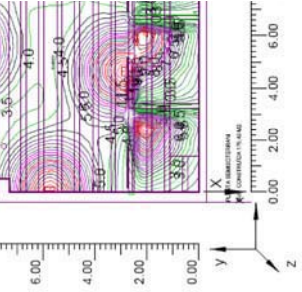



SIMULACIÓ CORVES ISOLUX

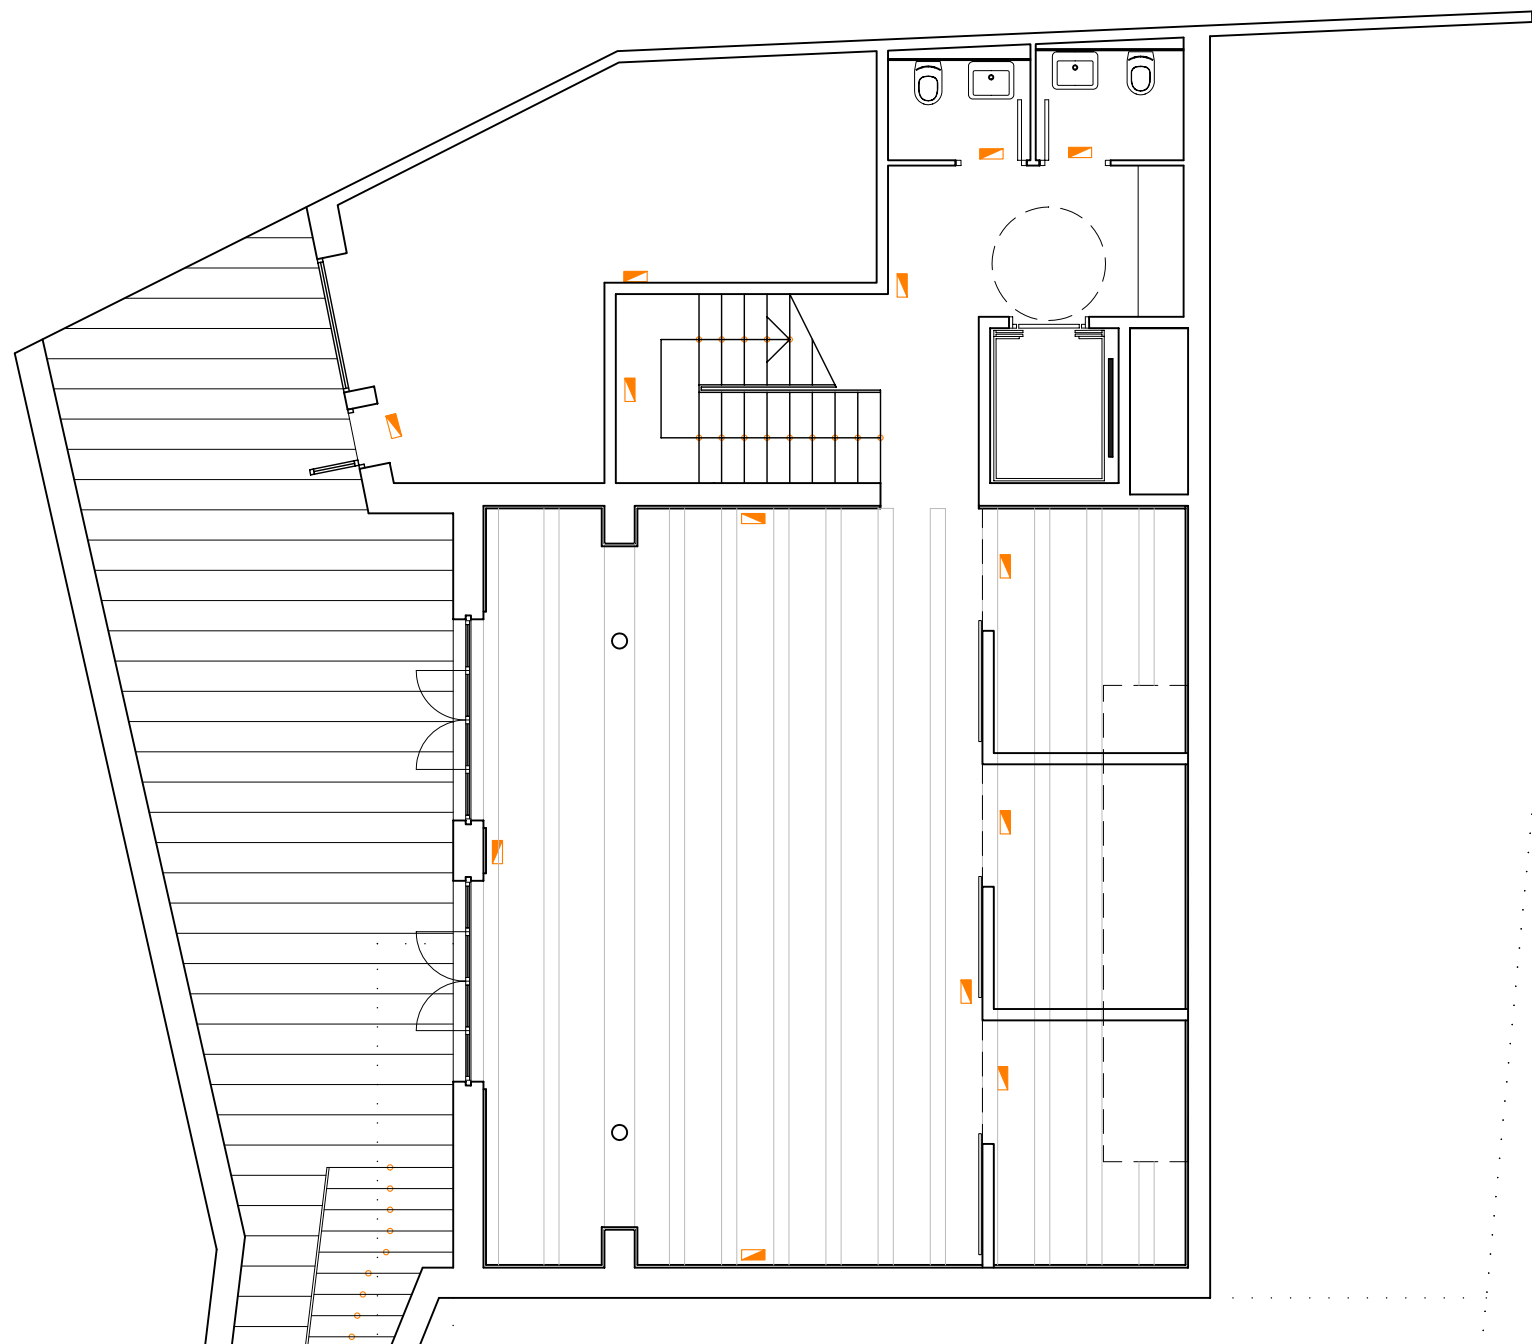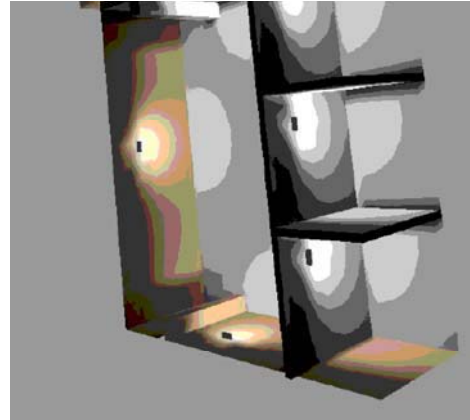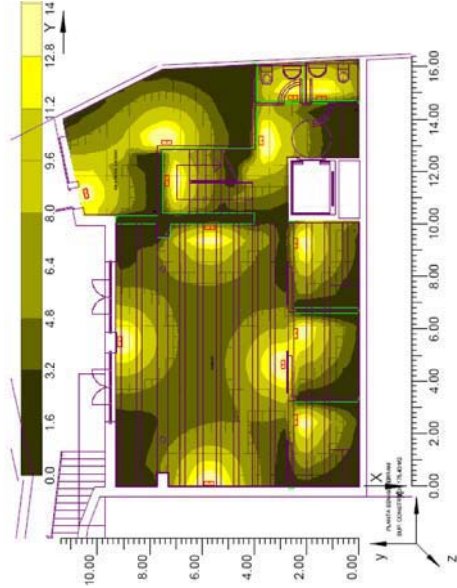



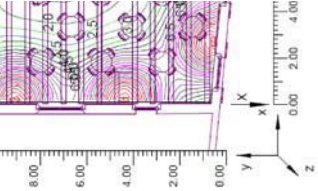



SIMULACIÓ CORVES ISOLUX

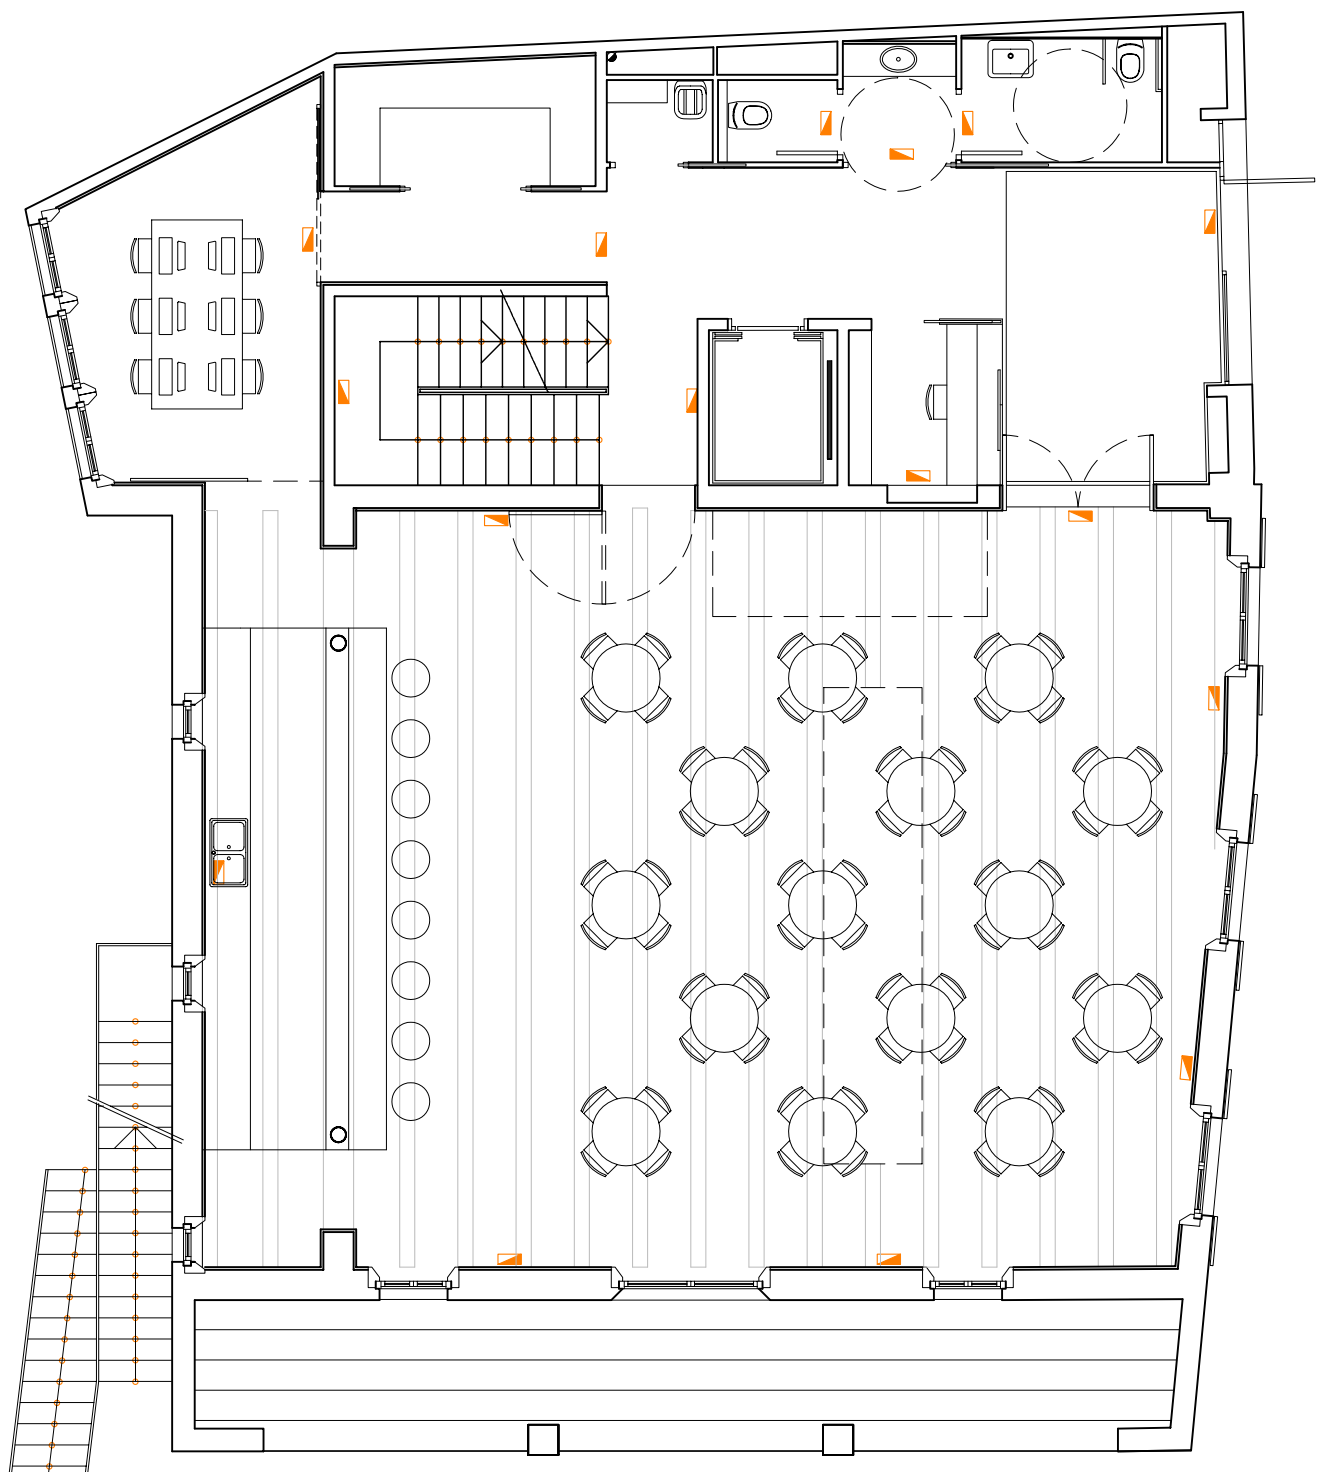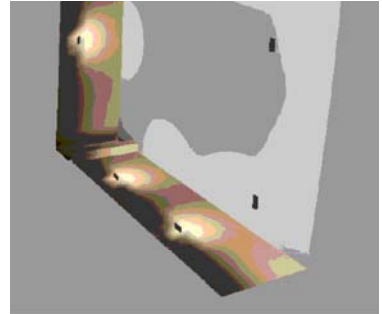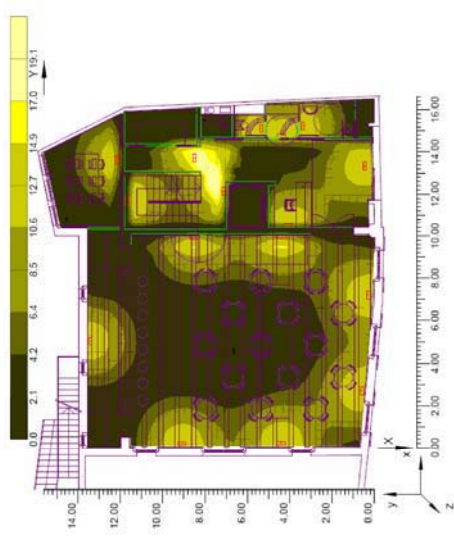


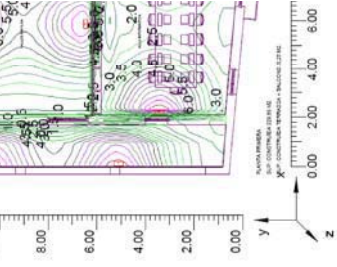



SIMULACIÓ CORVES ISOLUX

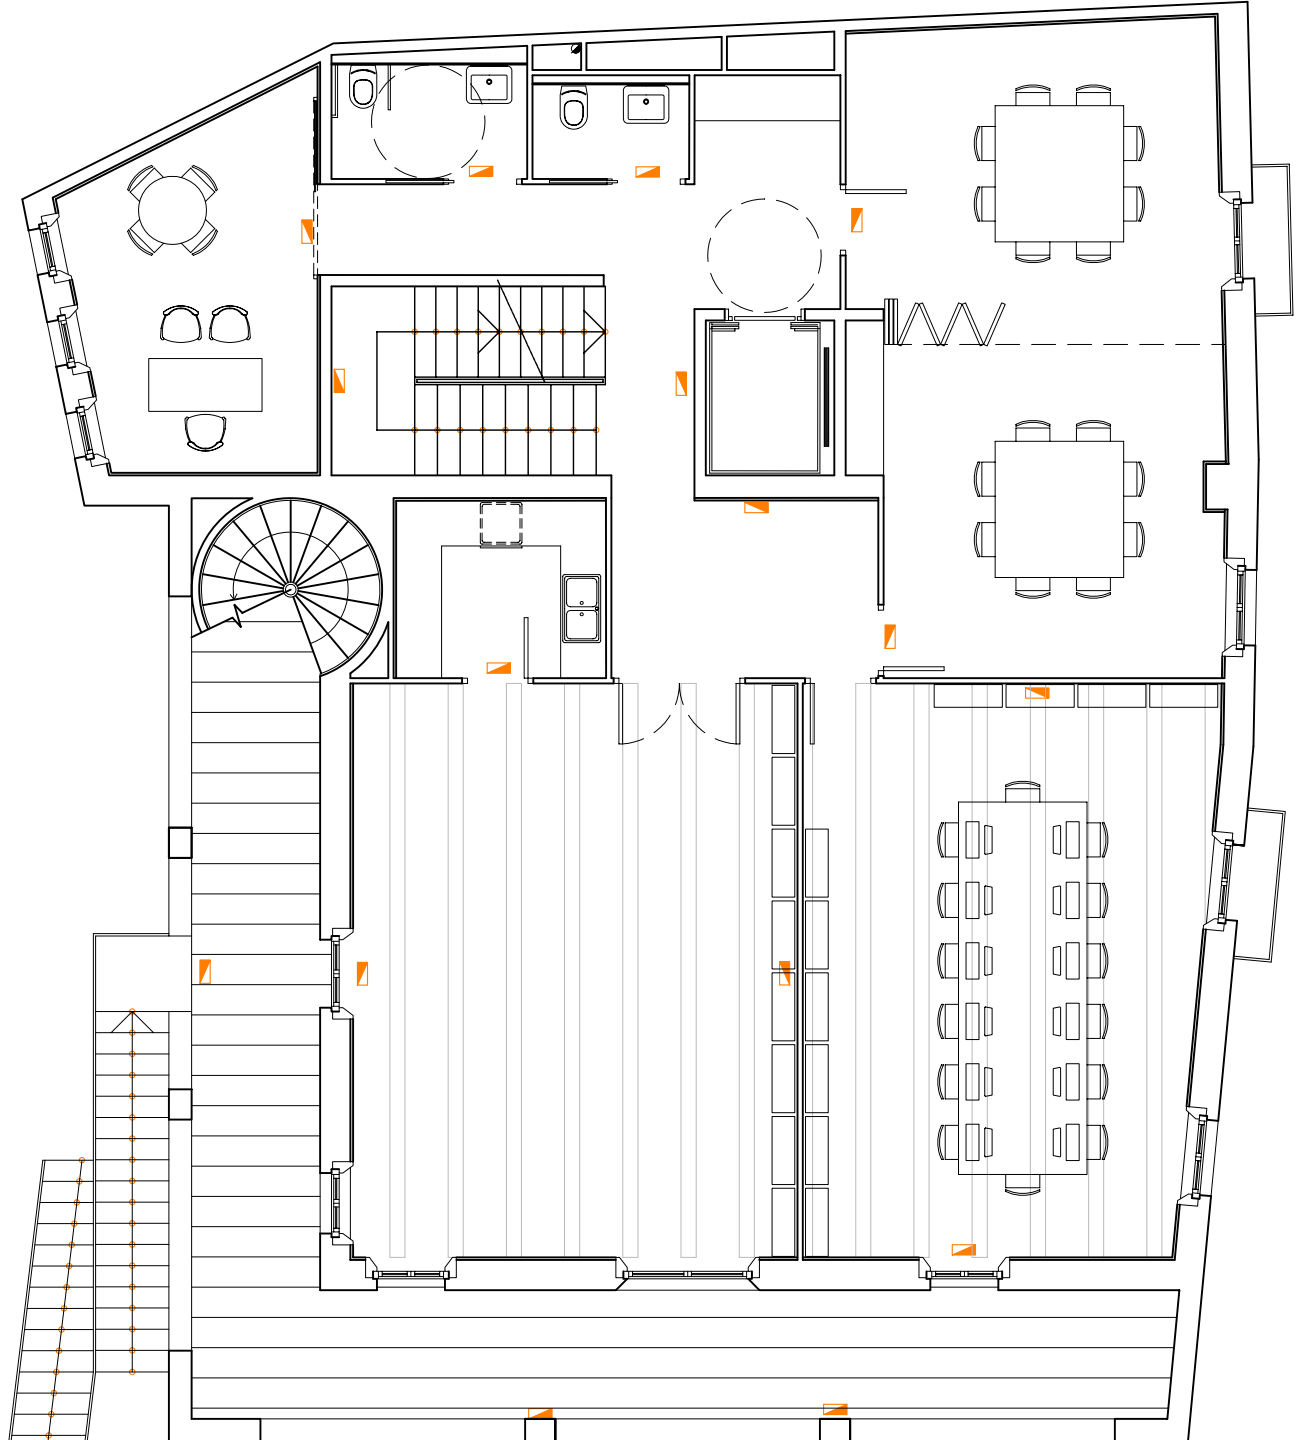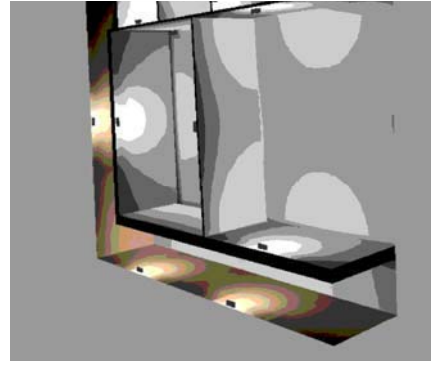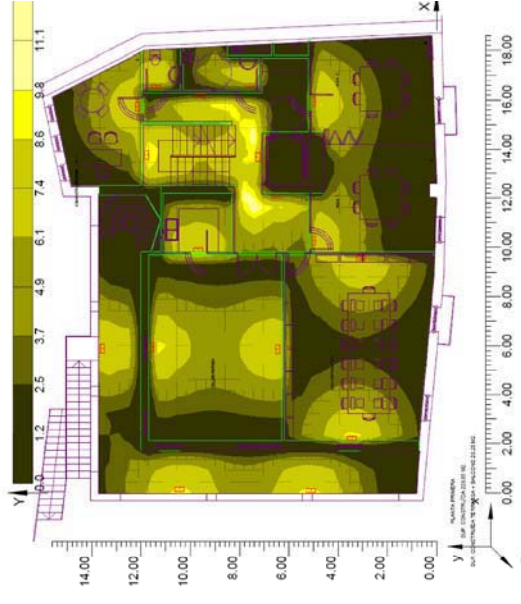

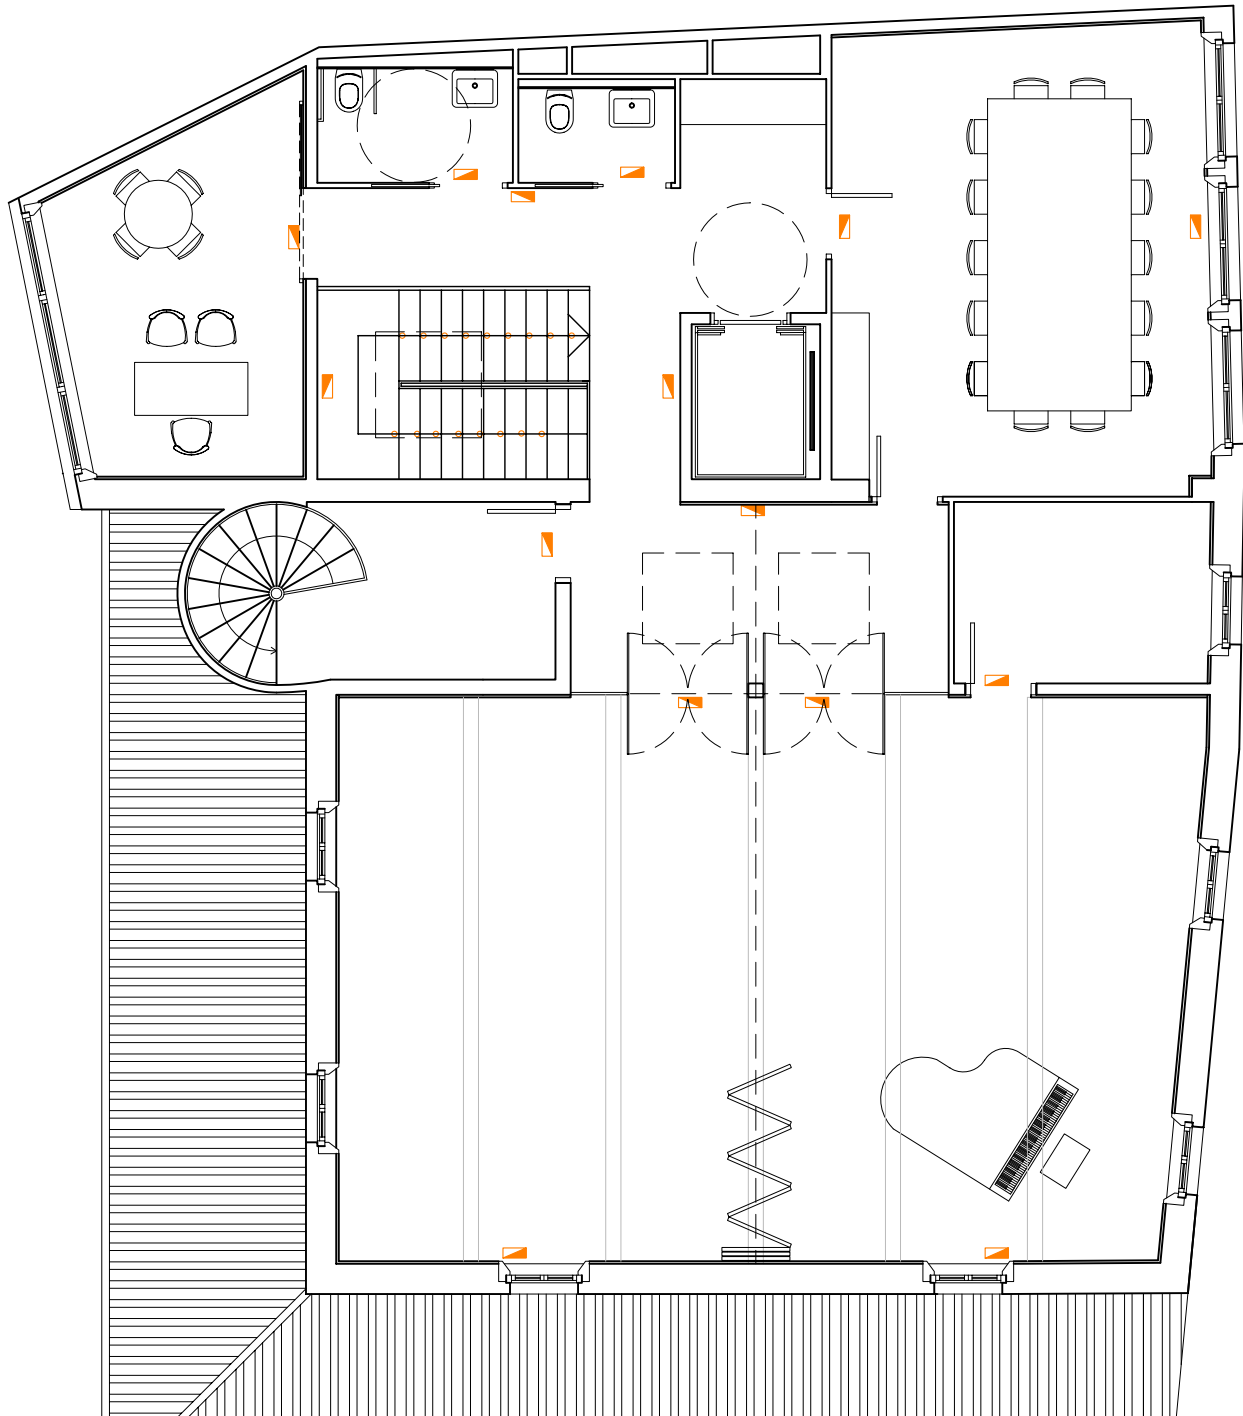

SIMULACIÓ CORVES ISOLUX

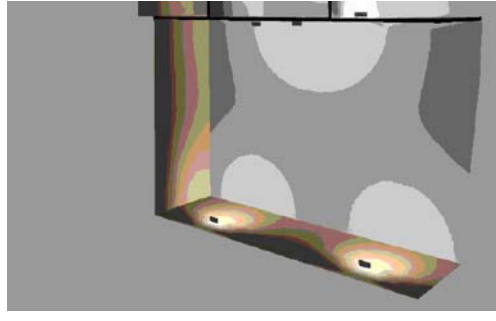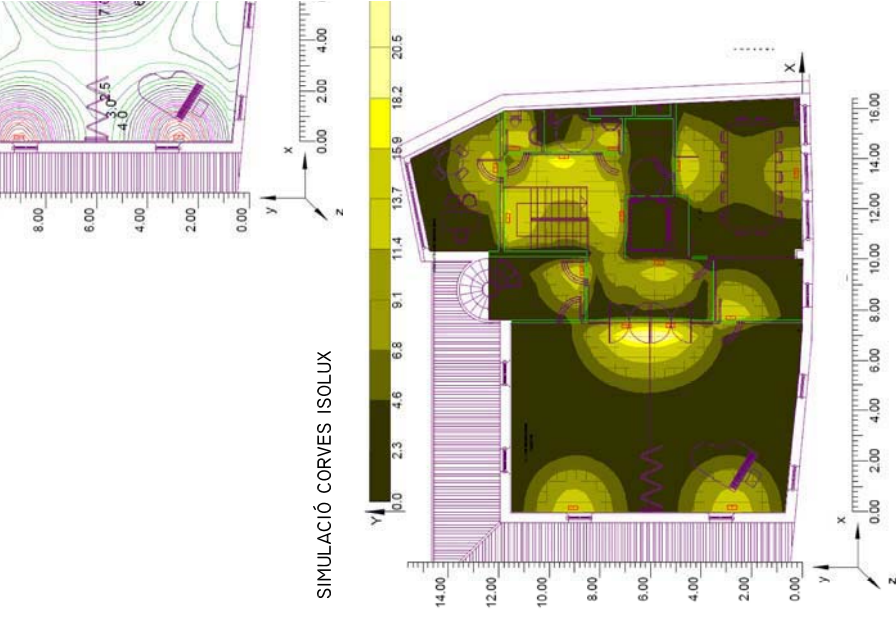

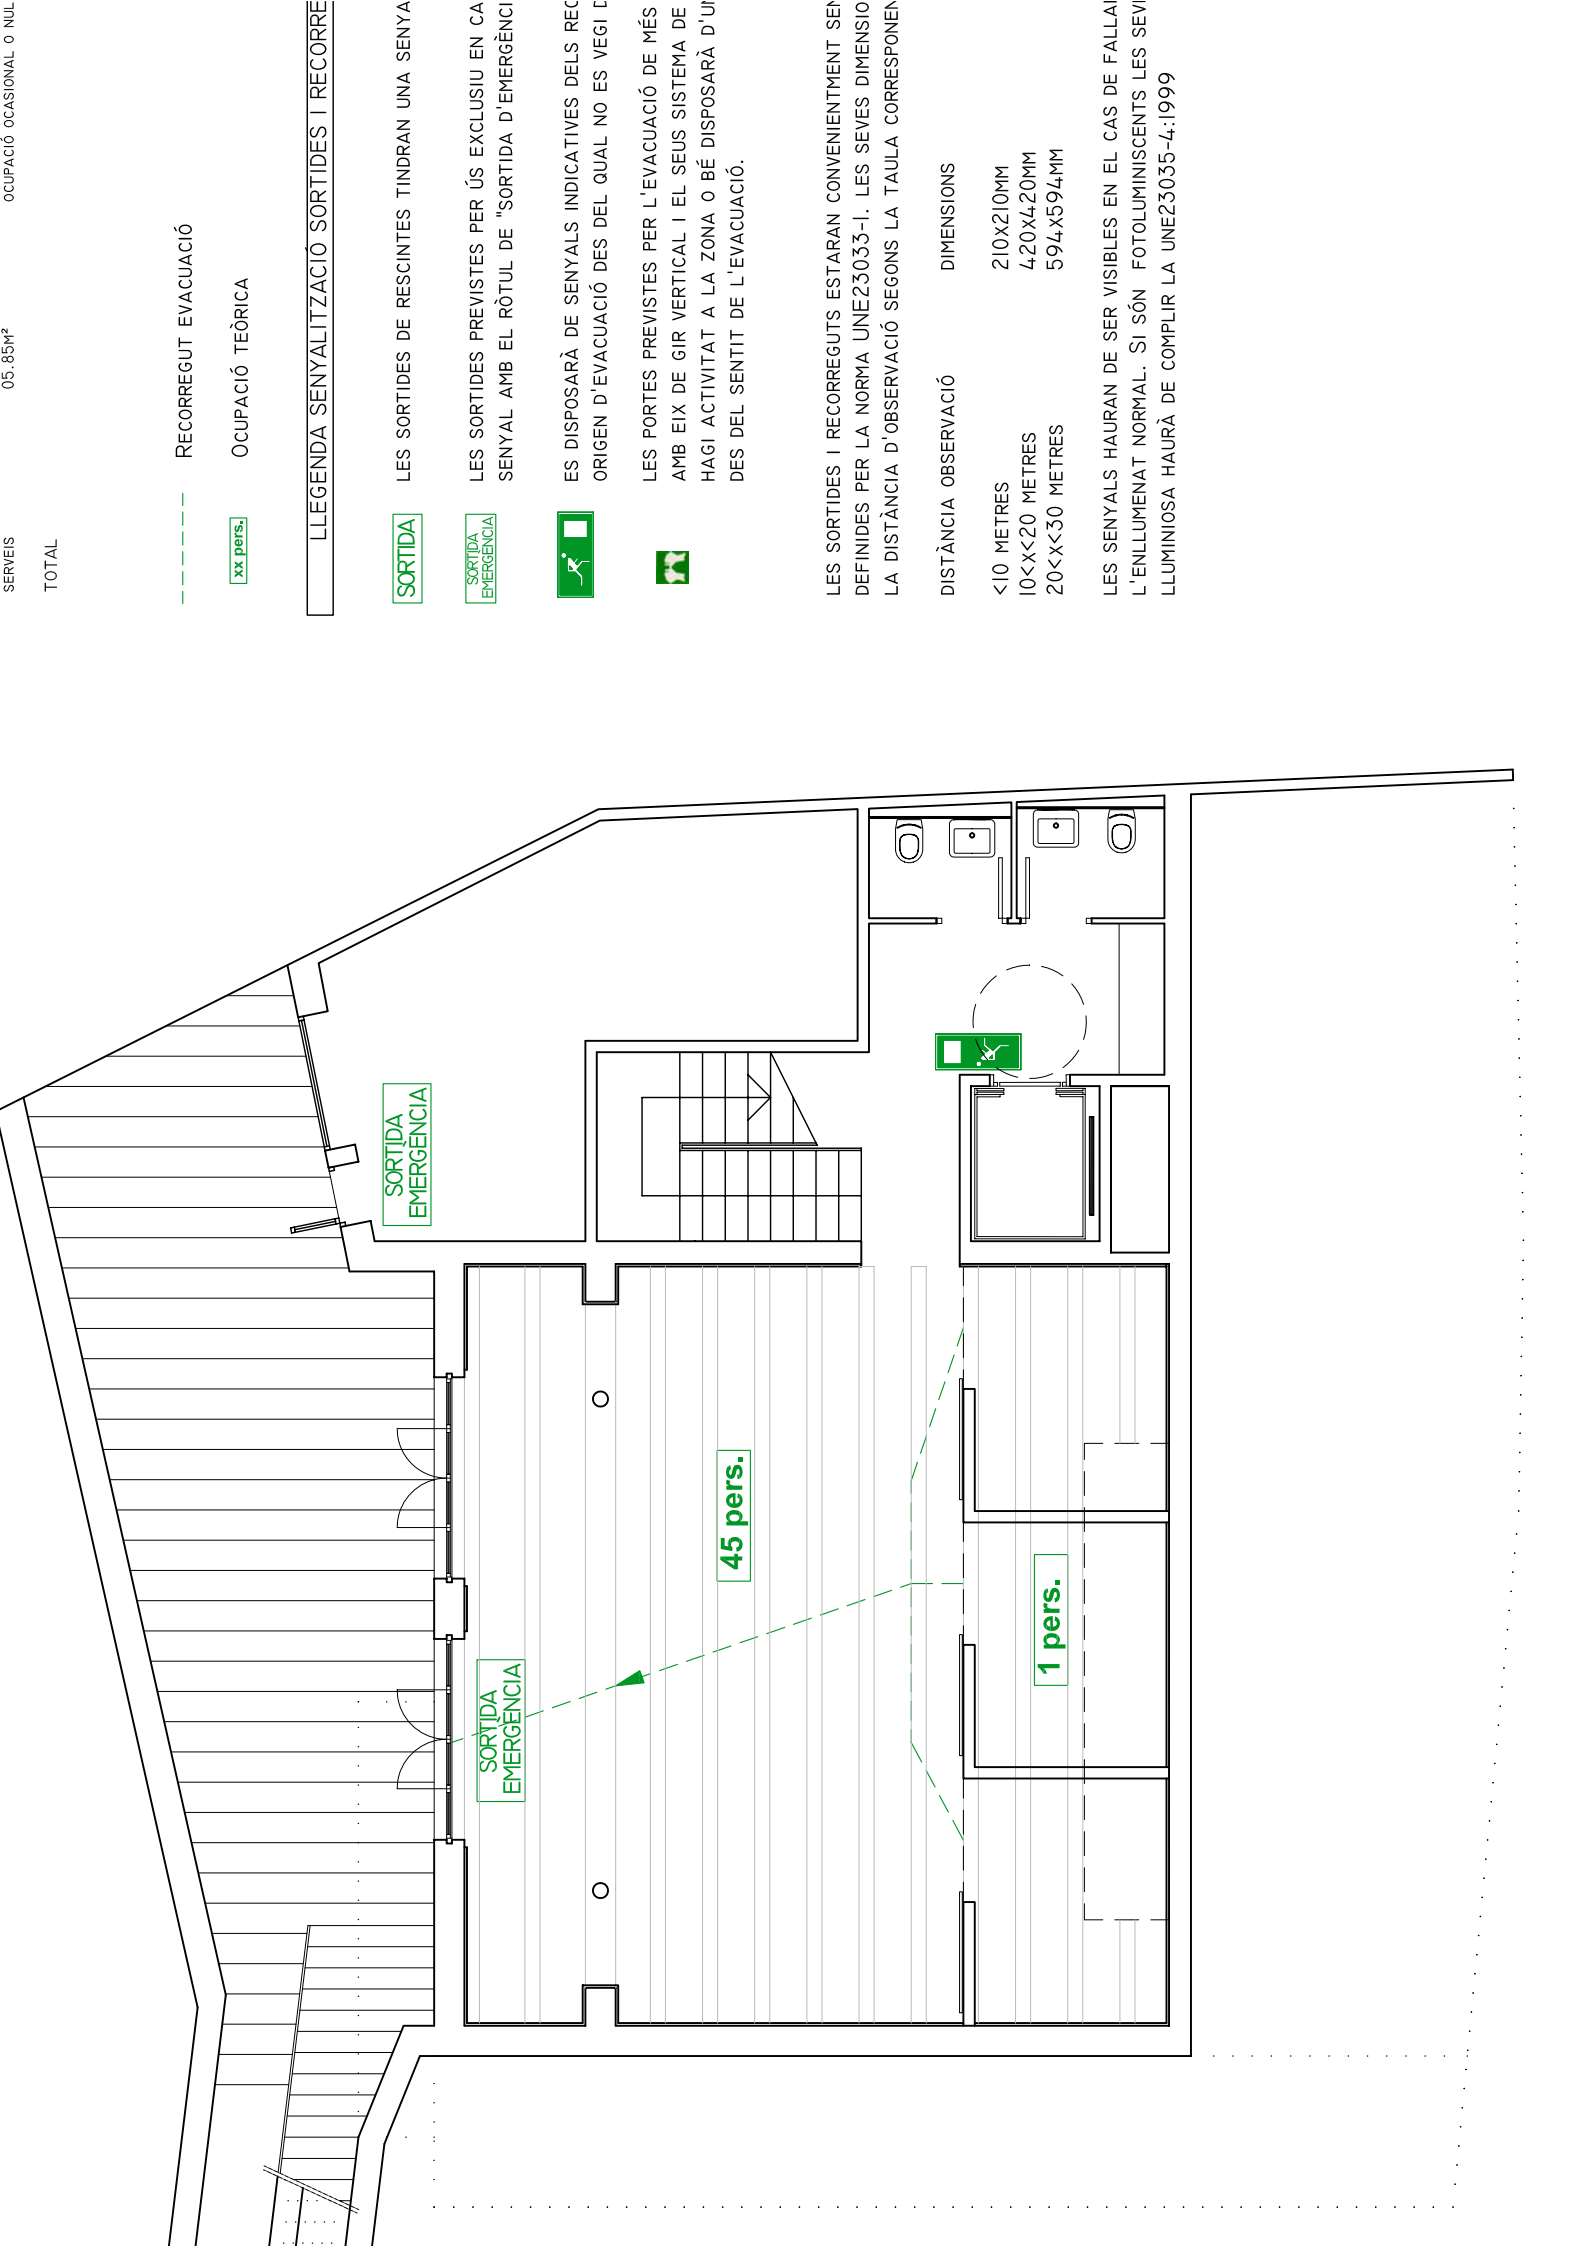

SERVEIS

05.85m²

Ocupació ocasional o no

TOTAL

RECORREGUT EVACUACIÓ

OCUPACIÓ TEÒRICA

xx pers.

LLEENDA SENYALITZACIÓ SORTIDES I RECORREGUTS

SORTIDA

LES SORTIDES DE RESCINTES TINDRAN UNA SENYAL

SORTIDA EMERGENCIA

LES SORTIDES PREVISTES PER ÚS EXCLUSIU EN CAS D'EMERGENCIA HAN DE PORTAR UN RÒTUL DE "SORTIDA D'EMERGENCIA"

ES DISPOSARÀ DE SENYALS INDICATIVES DELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ DES DEL QUAL NO ES VEGI L'ORIGEN D'EVACUACIÓ

LES PORTES PREVISTES PER L'EVACUACIÓ DE MÉS DE 45 PERSONES HAN DE PORTAR UN RÒTUL DE "SORTIDA D'EMERGENCIA" AMB EIX DE GIR VERTICAL I EL SEUS SISTEMA DE HAGA ACTIVITAT A LA ZONA O BÉ DISPOSARÀ D'UN RÒTUL DE "SORTIDA D'EMERGENCIA"

LES SORTIDES I RECORREGUTS ESTARAN CONVENIENTMENT SENYALATS PER LA NORMA UNE23033-1. LES SEVES DIMENSIONS HAN DE SER LES SEGUENTS:

LA DISTÀNCIA D'OBSERVACIÓ SEGONS LA TAULA CORRESPONDENT

DISTÀNCIA OBSERVACIÓ

DIMENSIONS

<10 METRES

210x210MM


10<x<20 METRES

420x420MM

20<x<30 METRES

594x594MM

LES SENYALS HAURAN DE SER VISIBLES EN EL CAS DE FALLA DE L'ENLLUMENAT NORMAL. SI SÓN FOTOLUMINISCENTS LES SEVES CARACTERÍSTIQUES HAURAN DE COMPLIR LA UNE23035-4:1999

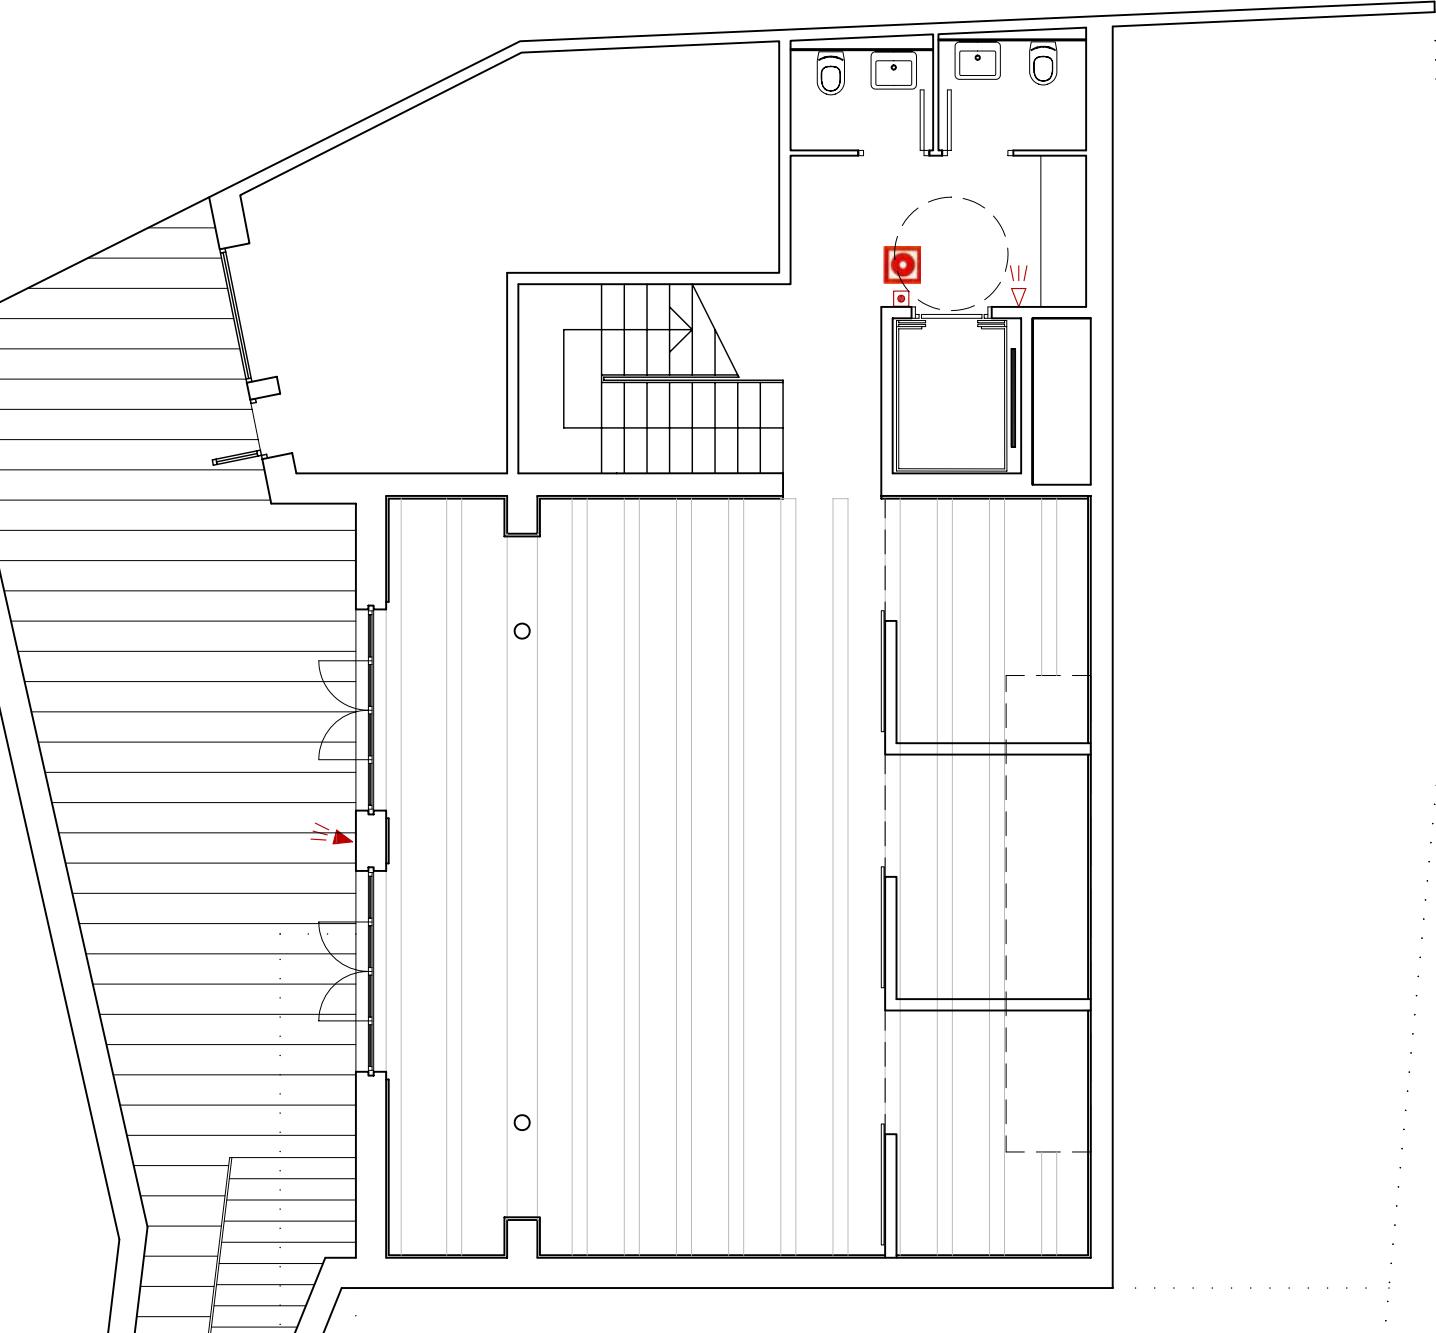

SIRENA ELECTRÒNICA PER INTERIOR

POTÈNCIA DE SORTIDA: 110 DB A 1M. CARCASSA RECTANGULAR EN PLÀSTIC ABS DE COLOR VERMELL. GRAU DE PROTECCIÓ IP REF. FOC007081 DE PLANA FÀBREGA O SIMILAR



SIRENA EXTERIOR IRIS VERMELLA



SIRENA EXTERIOR AMB CARCASSA ABS RESISTENT A IMPACTS I FLASH XENÓ. FUNCIONAMENT: UN COP ACTIVADA LA SIRENA, FLASH AMB 30 SEGONS DE NOMÉS FLASH (REPETIT 3 VEGADES) AMB UNA A 3M, DESPRÉS D'AQUESTS TRES CICLES, EL FLASH QUEDA ACTIVAT DE MANERA ORDENANÇA GENERAL DEL MEDI AMBIENT URBÀ, ART. 53. AVISADORS DISPOSA DE TRES ALTRES POSSIBLES MODO DE FUNCIONAMENT: . TEMPORITZADOR D'AJUSTAMENT DEL TEMPS DE FUNCIONAMENT ENTRE I AL FINALITZAR AQUEST TEMPS ES MANTÉ LA MEMÒRIA DE FLASH FINS . TEMPORITZADOR D'AJUSTAMENT DEL TEMPS DE FUNCIONAMENT ENTRE I AQUEST TEMPS ES DESACTIVA LA SIRENA FINS A LA SEVA REPOSICIÓ; . FUNCIONAMENT DE FORMA INDEFINIDA FINS A LA SEVA REPOSICIÓ.

CENTRALETA INCENDIS ANALÒGICA DIRECCIONABLE D'1 LLAÇ




CAPACITAT 127 ELEMENTS SUPERVISATS CONSTANTMENT DES DE LA CENTRALITZACIÓ DELS CANVIS DE SENSIBILITAT, PANTALLA DE 4 LÍNIES DE PER LÍNIA EN LCD QUE INDICA LES INCIDÈNCIES D'ALARMA I AJUDA EN PER 24 LED'S D'ALARMA DE ZONA, MODALITAT DIA/NIT AUTOMÀTIC/MANUAL, COMUNICACIÓ EN XARXA "PUNT A PUNT" QUE PERMET CONNECTAR FINS A PER A CONNEXIÓ A PC QUE FACILITA LA PROGRAMACIÓ I EL TELEMANTENIMENT D'IMPRESSORA, CABLEJAT EN LLAÇ O EN ESTRELLA DE FINS A 32 SUPERVISATS, 2 CIRCUITS DE TRANSMISSIÓ SUPERVISATS, FONT D'ALIMENTACIÓ REQUEREIX 2 BATERIES DE 12 VCC. 18 AH., SITUADES DINS DEL PROPI AFIXA A LA PARET D'ACORD AMB LA NORMA EN-54 PART 2 I 4.



ELS POLSADORS HAURAN D'ESTAR CONVENIENTMENT SENSE TANCAR LES PORTES DE LA NORMA UNE23033-I. LES SEVES DIMENSIONS HAURAN D'ESTAR CONVENIENTMENT SENSE TANCAR LES PORTES DE LA NORMA UNE23033-I. LES SEVES DIMENSIONS HAURAN D'ESTAR CONVENIENTMENT SENSE TANCAR LES PORTES DE LA NORMA UNE23033-I.

DISTÀNCIA	OBSERVACIÓ	DIMENSIONS
<10	METRES	210X210MM
10<X<20	METRES	420X420MM
20<X<30	METRES	594X594MM

LES SENYALS HAURAN DE SER VISIBLES EN EL CAS DE FALLADA DEL SUBSISTEMA D'ALARMA. SI SÓN FOTOLUMINISCENTS LES SEVES CARACTERÍSTIQUES D'EMISSIÓ HAURAN D'ESTAR CONVENIENTMENT SENSE TANCAR LES PORTES DE LA NORMA UNE23035-4:1999

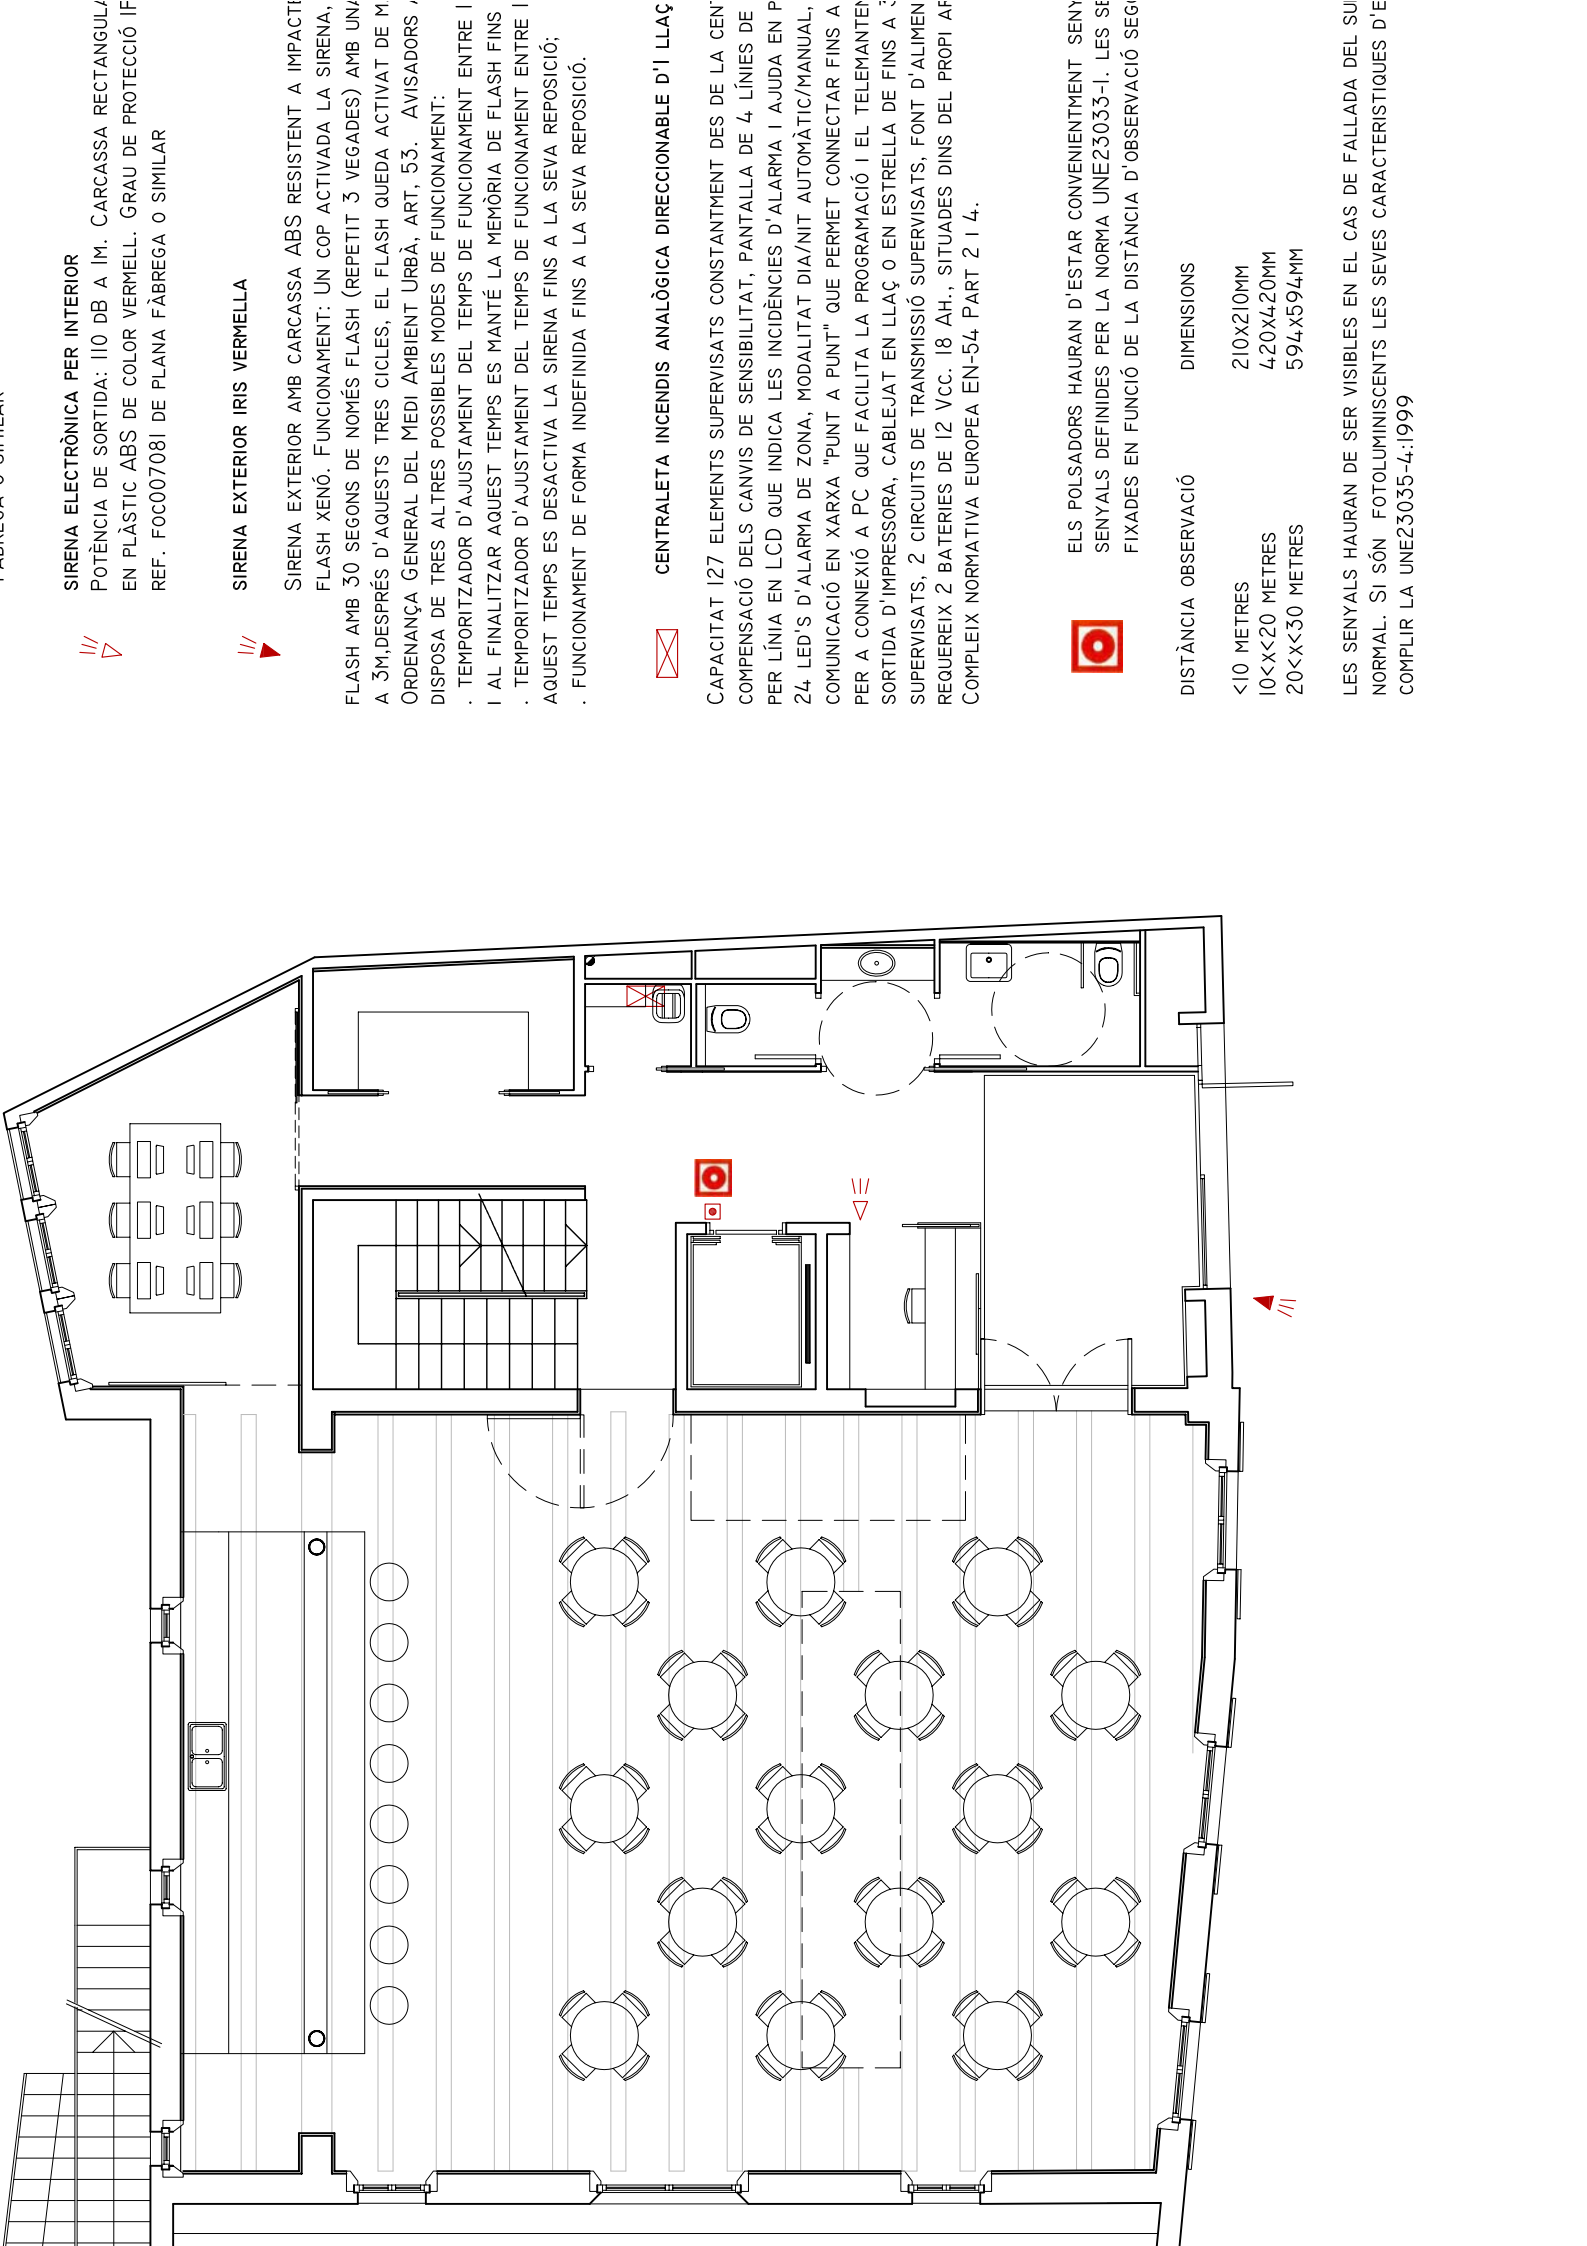

SIRENA ELECTRÒNICA PER INTERIOR
POTÈNCIA DE SORTIDA: 110 DB A 1M. CARCASSA RECTANGULAR
EN PLÀSTIC ABS DE COLOR VERMELL. GRAU DE PROTECCIÓ IP
REF. FOC007081 DE PLANA FÀBREGA O SIMILAR

SIRENA EXTERIOR IRIS VERMELLA
SIRENA EXTERIOR AMB CARCASSA ABS RESISTENT A IMPACTES
FLASH XENÓ. FUNCIONAMENT: UN COP ACTIVADA LA SIRENA,
FLASH AMB 30 SEGONS DE NOMÉS FLASH (REPETIT 3 VEGADES) AMB UNA
A 3M,DESPRÉS D'AQUESTS TRES CICLES, EL FLASH QUEDA ACTIVAT DE M
ORDENANÇA GENERAL DEL MEDI AMBIENT URBÀ, ART. 53. AVISADORS
DISPOSA DE TRES ALTRES POSSIBLES MODOUS DE FUNCIONAMENT:

- TEMPORITZADOR D'AJUSTAMENT DEL TEMPS DE FUNCIONAMENT ENTRE I
- I AL FINALITZAR AQUEST TEMPS ES MANTÉ LA MEMÒRIA DE FLASH FINS
- TEMPORITZADOR D'AJUSTAMENT DEL TEMPS DE FUNCIONAMENT ENTRE I
- AQUEST TEMPS ES DESACTIVA LA SIRENA FINS A LA SEVA REPOSICIÓ;
- FUNCIONAMENT DE FORMA INDEFINIDA FINS A LA SEVA REPOSICIÓ.

CENTRALETA INCENDIS ANALÒGICA DIRECCIONABLE D'1 LLAÇ
CAPACITAT 127 ELEMENTS SUPERVISATS CONSTANTMENT DES DE LA CENT
COMPENSACIÓ DELS CANVIS DE SENSIBILITAT, PANTALLA DE 4 LÍNIES DE
PER LÍNIA EN LCD QUE INDICA LES INCIDÈNCIES D'ALARMA I AJUDA EN P
24 LED'S D'ALARMA DE ZONA, MODALITAT DIA/NIT AUTOMÀTIC/MANUAL,
COMUNICACIÓ EN XARXA "PUNT A PUNT" QUE PERMET CONNECTAR FINS A
PER A CONNEXIÓ A PC QUE FACILITA LA PROGRAMACIÓ I EL TELEMANTEN
SORTIDA D'IMPRESSORA, CABLEJAT EN LLAÇ O EN ESTRELLA DE FINS A 3
SUPERVISATS, 2 CIRCUITS DE TRANSMISSIÓ SUPERVISATS, FONT D'ALIMEN
REQUEREIX 2 BATERIES DE 12 VCC. 18 AH., SITUADES DINS DEL PROPI AF
COMPLEX NORMATIVA EUROPEA EN-54 PART 2 I 4.

ELS POLSADORS HAURAN D'ESTAR CONVENIENTMENT SENS
SENYALS DEFINIDES PER LA NORMA UNE23033-I. LES SE
FIXADES EN FUNCIO DE LA DISTÀNCIA D'OBSERVACIÓ SEG

DISTÀNCIA	OBSERVACIÓ	DIMENSIONS
<10 METRES		210X210MM
10<X<20 METRES		420X420MM
20<X<30 METRES		594X594MM

LES SENYALS HAURAN DE SER VISIBLES EN EL CAS DE FALLADA DEL SU
NORMAL. SI SÓN FOTOLUMINISCENTS LES SEVES CARACTERÍSTIQUES D'E
COMPLIR LA UNE23035-4:1999

SIRENA ELECTRÒNICA PER INTERIOR

POTÈNCIA DE SORTIDA: 110 DB A 1M. CARCASSA RECTANGULAR EN PLÀSTIC ABS DE COLOR VERMELL. GRAU DE PROTECCIÓ IP REF. FOC007081 DE PLANA FÀBREGA O SIMILAR



SIRENA EXTERIOR IRIS VERMELLA



SIRENA EXTERIOR AMB CARCASSA ABS RESISTENT A IMPACTS I FLASH XENÓ. FUNCIONAMENT: UN COP ACTIVADA LA SIRENA, FLASH AMB 30 SEGONS DE NOMÉS FLASH (REPETIT 3 VEGADES) AMB UNA A 3M, DESPRÉS D'AQUESTS TRES CICLES, EL FLASH QUEDA ACTIVAT DE M ORENANÇA GENERAL DEL MEDI AMBIENT URBÀ, ART. 53. AVISADORS DISPOSA DE TRES ALTRES POSSIBLES MODES DE FUNCIONAMENT:

- TEMPORITZADOR D'AJUSTAMENT DEL TEMPS DE FUNCIONAMENT ENTRE I AL FINALITZAR AQUEST TEMPS ES MANTÉ LA MEMÒRIA DE FLASH FINS
- TEMPORITZADOR D'AJUSTAMENT DEL TEMPS DE FUNCIONAMENT ENTRE I AQUEST TEMPS ES DESACTIVA LA SIRENA FINS A LA SEVA REPOSICIÓ;
- FUNCIONAMENT DE FORMA INDEFINIDA FINS A LA SEVA REPOSICIÓ.



CENTRALETA INCENDIS ANALÒGICA DIRECCIONABLE D'1 LLAÇ

CAPACITAT 127 ELEMENTS SUPERVISATS CONSTANTMENT DES DE LA CENTR COMPENSACIÓ DELS CANVIS DE SENSIBILITAT, PANTALLA DE 4 LÍNIES DE PER LÍNIA EN LCD QUE INDICA LES INCIDÈNCIES D'ALARMA I AJUDA EN P 24 LED'S D'ALARMA DE ZONA, MODALITAT DIA/NIT AUTOMÀTIC/MANUAL, COMUNICACIÓ EN XARXA "PUNT A PUNT" QUE PERMET CONNECTAR FINS A PER A CONNEXIÓ A PC QUE FACILITA LA PROGRAMACIÓ I EL TELEMANTEN SORTIDA D'IMPRESSORA, CABLEJAT EN LLAÇ O EN ESTRELLA DE FINS A 3 SUPERVISATS, 2 CIRCUITS DE TRANSMISSIÓ SUPERVISATS, FONT D'ALIMEN REQUEREIX 2 BATERIES DE 12 VCC. 18 AH., SITUADES DINS DEL PROPRI AF COMPLEXI NORMATIVA EUROPEA EN-54 PART 2 I 4.



ELS POLSADORS HAURAN D'ESTAR CONVENIENTMENT SENS SENYALS DEFINIDES PER LA NORMA UNE23033-1. LES SE FIXADES EN FUNCIÓ DE LA DISTÀNCIA D'OBSERVACIÓ SEG

DISTÀNCIA	OBSERVACIÓ	DIMENSIONS
<10 METRES		210X210MM
10<X<20 METRES		420X420MM
20<X<30 METRES		594X594MM

LES SENYALS HAURAN DE SER VISIBLES EN EL CAS DE FALLADA DEL SU NORMAL. SI SÓN FOTOLUMINISCENTS LES SEVES CARACTERÍSTIQUES D'E COMPLIR LA UNE23035-4:1999

